



szafka oświetleniowa SO 3

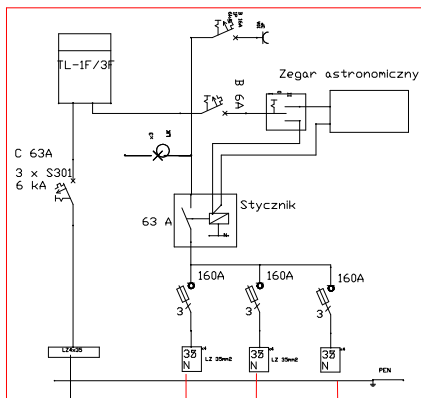

do SK3

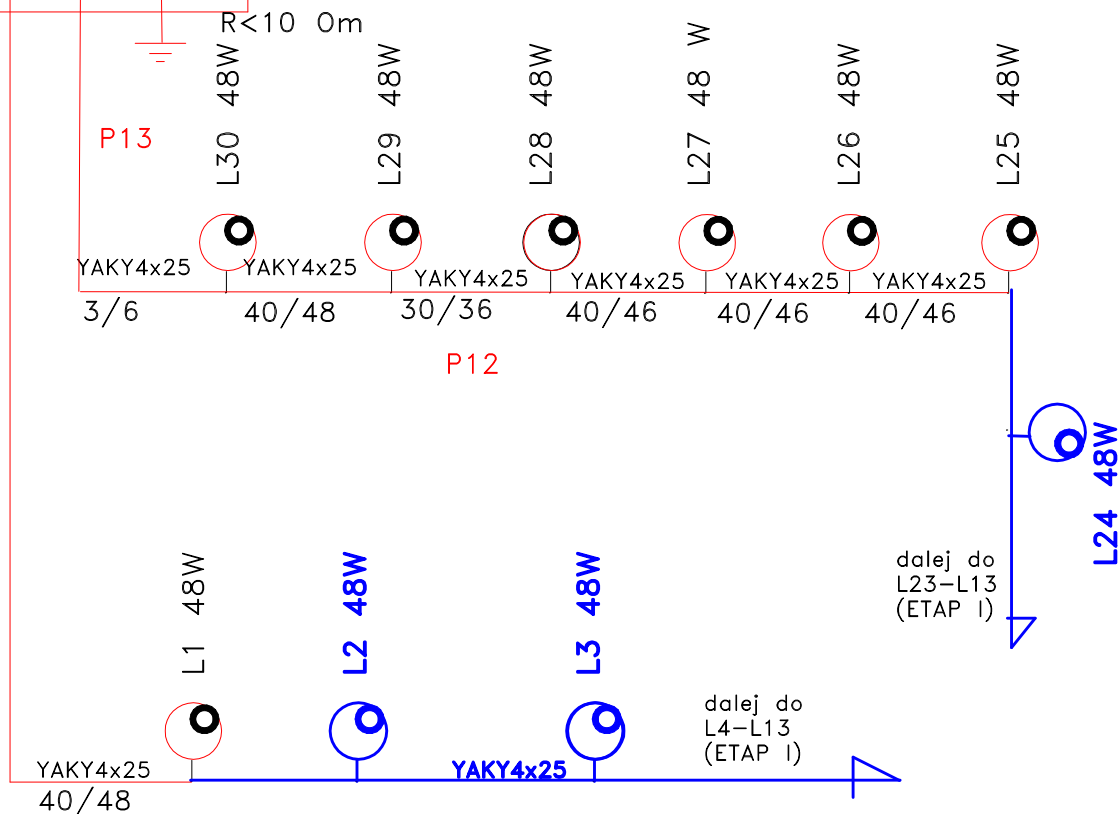

UWAGI:

1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE w systemie TNC-S

2. L1-L25 Oprawa Typu CUDDLE LED 48W, ,optyka ME 4000K + słup SAL-60+wysięgnik WR2/1/0,95/5-kolor srebrny + fundament B60prod.Rosa,

3. Uziomy złącz -3X typ "GALMAR 3/4"-dł.całkowita 9m(3x3m) wbity na głębokość 0,6m od pow. gruntu.

4. P1-P12- przepust typ ARDT DVK75 kol. niebieski

zabezpieczenie w TB słupa gG 4A

YDY 3x2,5 - TB-oprawa

podział sieci w lampie L13

— kolor niebieski—elementy realizowane w ETAPIE I

— kolor czerwony—elementy realizowane w ETAPIE II

Opracował:	mgr inż. Karolina Jaskulska			Data:	02.2020	Biurowie Projektów Janusz Jaskulski 72-344 Rewal Kwiatowa 1	
Projektował:	mgr inż. Janusz Jaskulski	46/Sz/86					
Sprawił:							
Nr projektu:	JJ/UG/1/15			Podziałka:			
Tytuł projektu:						Nr archiwalny:	
PROJEKT BUDOWLANY Budowa oświetlenia zewnętrznego Pobierowo, ul. Grundwaldzka ETAP II						E-2	
Tytuł rysunku:						Nr kolejny:	Arkuszy:
SCHEMAT STRUKTURALNY						01	2