



- LEGENDA
- ☐ Oprawa 96011611 Contrast C2/SPR 400W 230V HST /E40 [Extensyf] szt 4
 - Oprawa 96011611 Contrast C2/SPR 400W 230V HST /E40 [Intensyf] szt 8
 - ☐ Oprawa np. Set CONTRAST C2/SPR E40-CONTRAST 2 GT 250W 240V HST CL2 [Extensyf] szt 6
 - ☐ Oprawa np. Set CONTRAST C2/SPR E40-CONTRAST 2 GT 250W 240V HST CL2 [Semi-Intensyf] szt 8

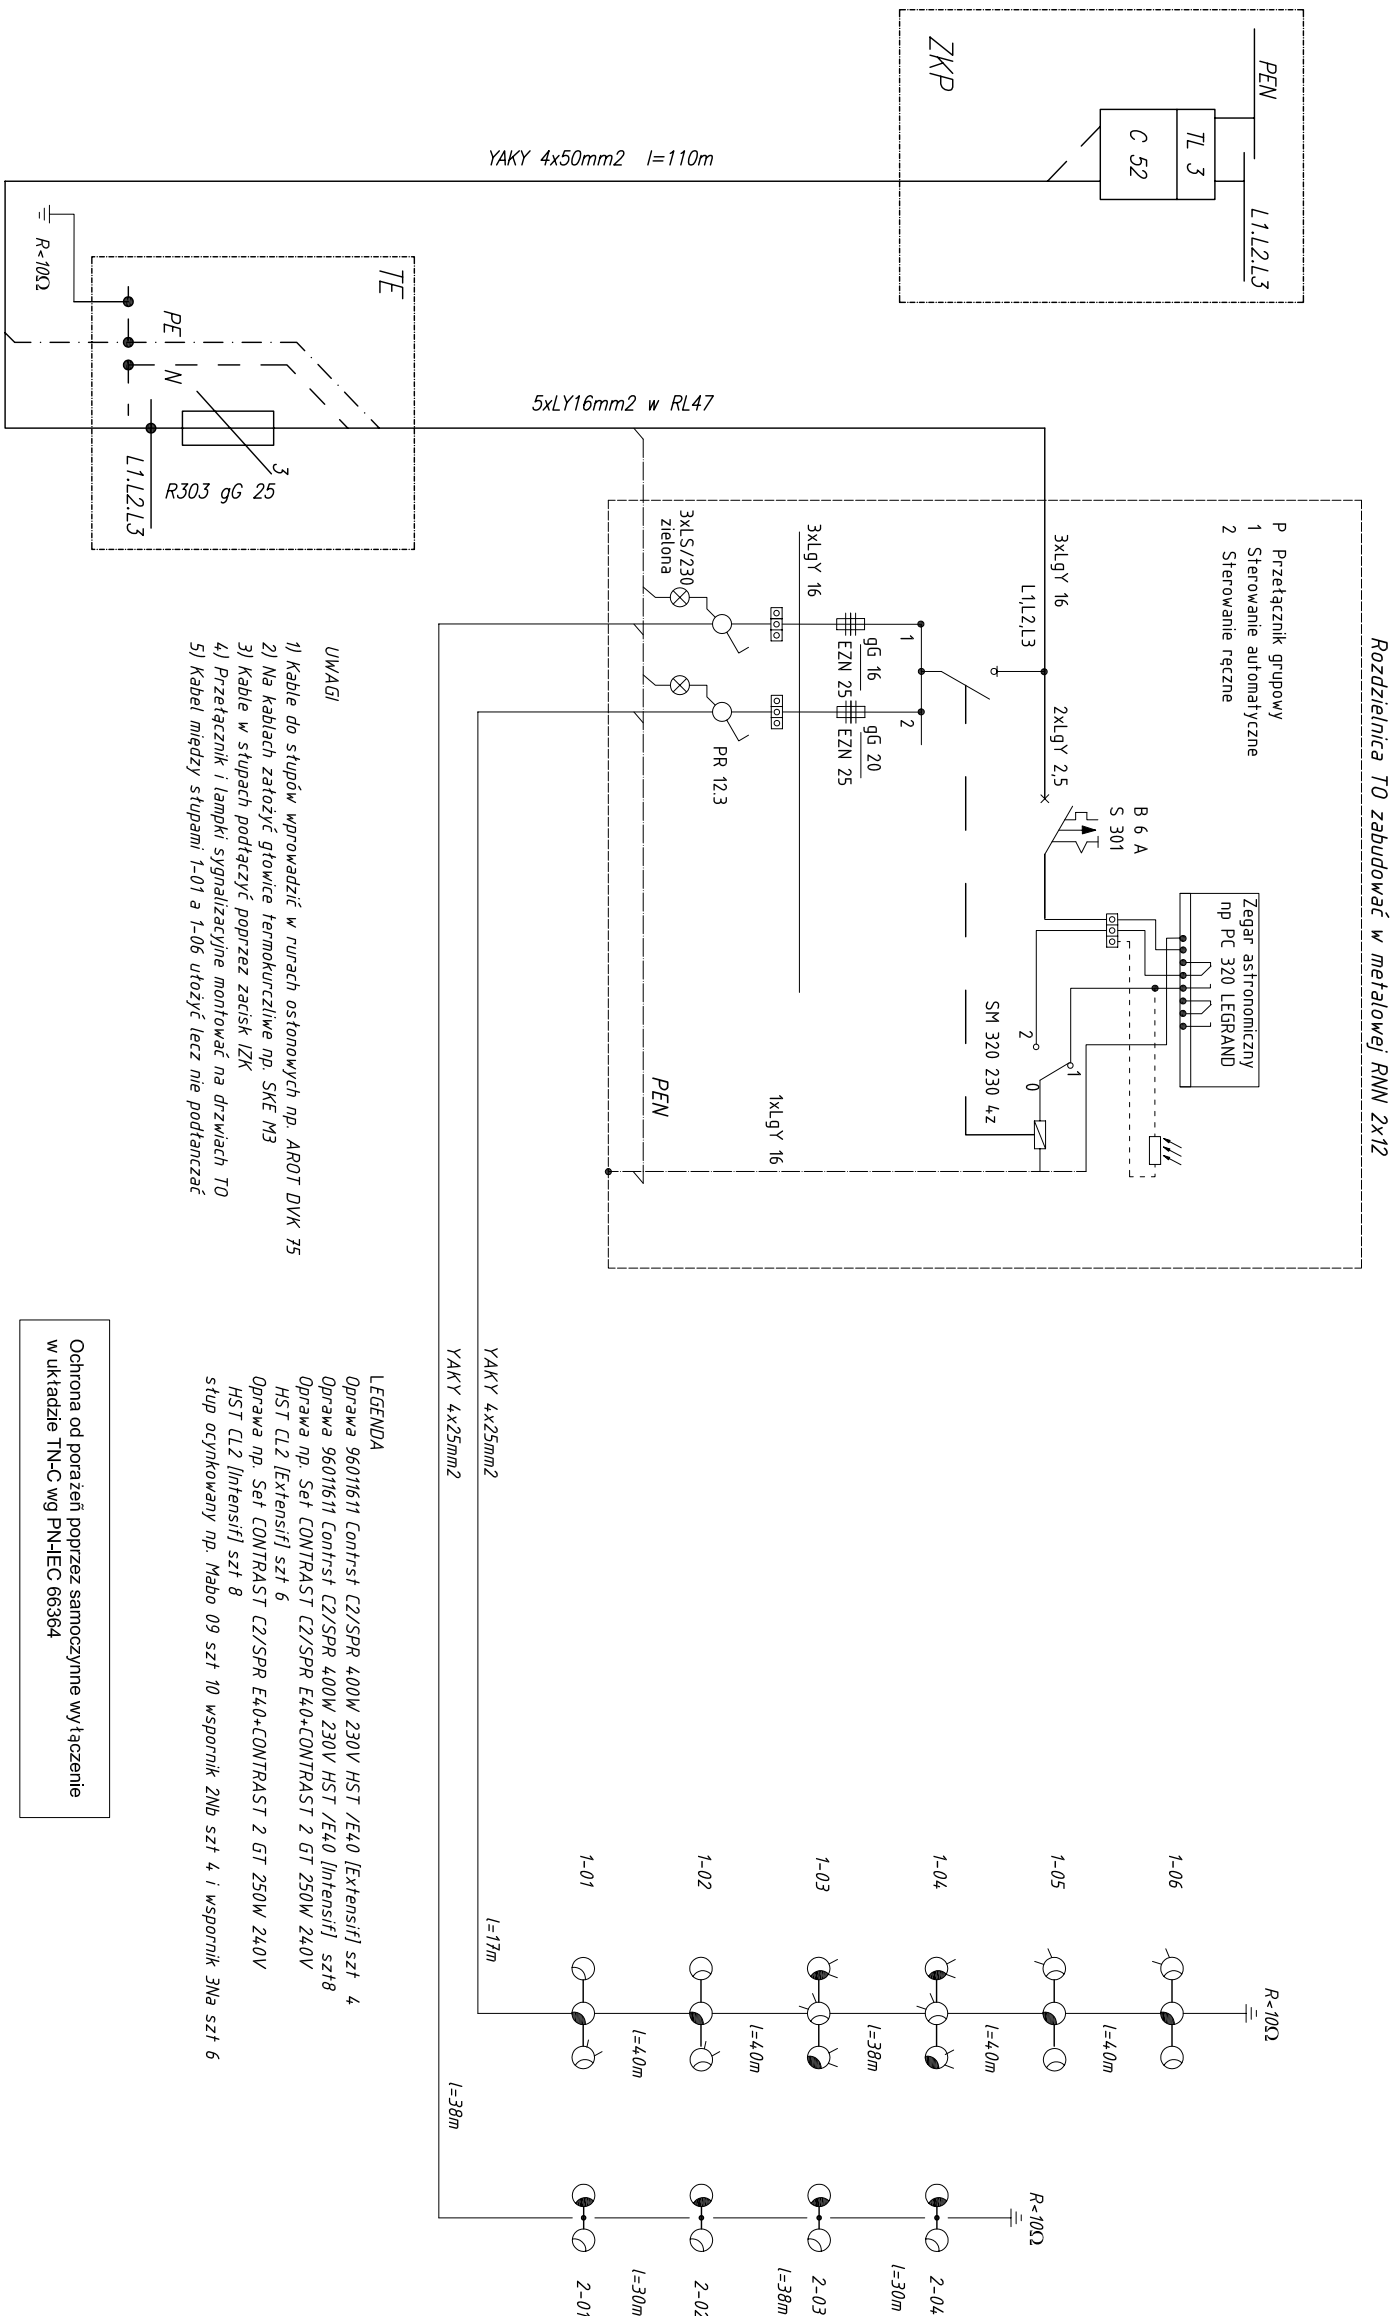

- UWAGI
- 1) Kable do słupów, wprowadzone w rurowie osłonowych np. AROT DVK 75
 - 2) Na kablach zastosować głowice termokurczliwe np. SNE M3
 - 3) Kable w słupach podciążyć poprzez zacisk LDK
 - 4) Przetworniki i lampki sygnalizacyjne montować na drzewach TO
 - 5) Kabel między słupami 1-01 a 1-06 ustawić lecz nie podciągać

- LEGENDA
 Oprawa 9601611 kontrast CZ/SRPR 4.00W 230V HST /E40 [intensyfi] szta 4
 Oprawa 9601611 kontrast CZ/SRPR 4.00W 230V HST /E40 [intensyfi] szta 8
 Oprawa np. Set CONTRAST CZ/SRPR E4.0+CONTRAST 2 GT 250W 24.0V
 HST CL2 [intensyfi] szta 6
 Oprawa np. Set CONTRAST CZ/SRPR E4.0+CONTRAST 2 GT 250W 24.0V
 HST CL2 [intensyfi] szta 8
 stop odczynowany np. Mado 09 szta 10 wspornik 2Nb szta 4 i wspornik 3Na szta 6

Ochrona od porażenia poprzez samoczynne wyłączenie
w układzie TN-C wg PN-IEC 60364

 mxl4 architektci	
BIATEK MAKSYMILIAN SZPARADOWSKI MXL4 architektci PL 70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7 tel/fax 091 4884 364 mxl4@mxl4.com www.mxl4.com	
PROJEKTANT	mgr inż. Tadeusz Konieczny nr uprawnień 239/Sz/94 PLOANS
SPRAWOWZNI	mgr inż. Barbara Pogorzelska nr uprawnień 169/Sz/64 PLOANS
OPRACOWUJE	mgr inż. Emilia Słowakiewicz PLOANS
OPRACOWUJE	mgr inż. Mirostaw Konieczny PLOANS
OBEKT BUDOWLANI PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO - BUDOWLANY ZESPÓŁU BOISK SPORTOWYCH WG PROJEKTU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" obręb Trzęsarz, działka nr 8	
INWESTOR	GIMNA REWAL PL 72-344 REWAL, UL. MICKIEWICZA 19 GRANZA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
STADIUM PROJEKTU	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	12/2008
OPIS PRZELICZEŃ Schemat strukturalny oświetlenia boisk	
WZG. PRZELICZU	SKALA
PZT.IE.02	